



Καθορισμός της διαδικασίας
υποβολής απαιτούμενων
δικαιολογητικών και έκδοσης
των διοικητικών πράξεων
πυροπροστασίας σε
επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις,
κατ' εφαρμογή του άρθρου 167
του ν.4662/2020.

Μαρία Κ. Τσορμπατζίδου
Αντιπύραρχος



Περιεχόμενα

1. Αναγκαιότητα αναθεώρησης της 13^{ης} Πυροσβεστική Διάταξης
2. Στόχος της αναθεωρημένης 13^{ης} Πυροσβεστικής Διάταξης
3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη
 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
 2. Ορισμοί
 3. Έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 4. Αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 5. Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας
 6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Αναγκαιότητα αναθεώρησης της 13^{ης} Πυροσβεστικής Διάταξης

- ▶ Ανάγκη επανακαθορισμού διαδικασίας
 - ▶ Ομαδοποίηση/ενοποίηση προηγούμενων διαδικασιών
 - ▶ Ενσωμάτωση και επικαιροποίηση σχετικών διατάξεων και αποφάσεων
 - ▶ Κατάργηση/τροποποίηση προηγούμενων διατάξεων

2. Στόχος της αναθεωρημένης 13^{ης} Πυροσβεστικής Διάταξης

- ▶ Απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας
- ▶ Ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων
- ▶ Αποτελεσματικότερη εποπτεία των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων
- ▶ Ενιαία εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
- ▶ Προσαρμογή των Γραφείων Πυρασφάλειας της χώρας στα σύγχρονα δεδομένα
 - ▶ Η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες»
- ▶ Ευρύτερη αναμόρφωση της νομοθεσίας πυροπροστασίας


3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

1. Σκοπός

- ▶ Επανακαθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχου και έκδοσης των παρακάτω διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας
 - ▶ Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 - ▶ Αρχαιοθέτησης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 - ▶ Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας
 - ▶ Έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 - ▶ Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 - ▶ Έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας


3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

1. Πεδίο Εφαρμογής

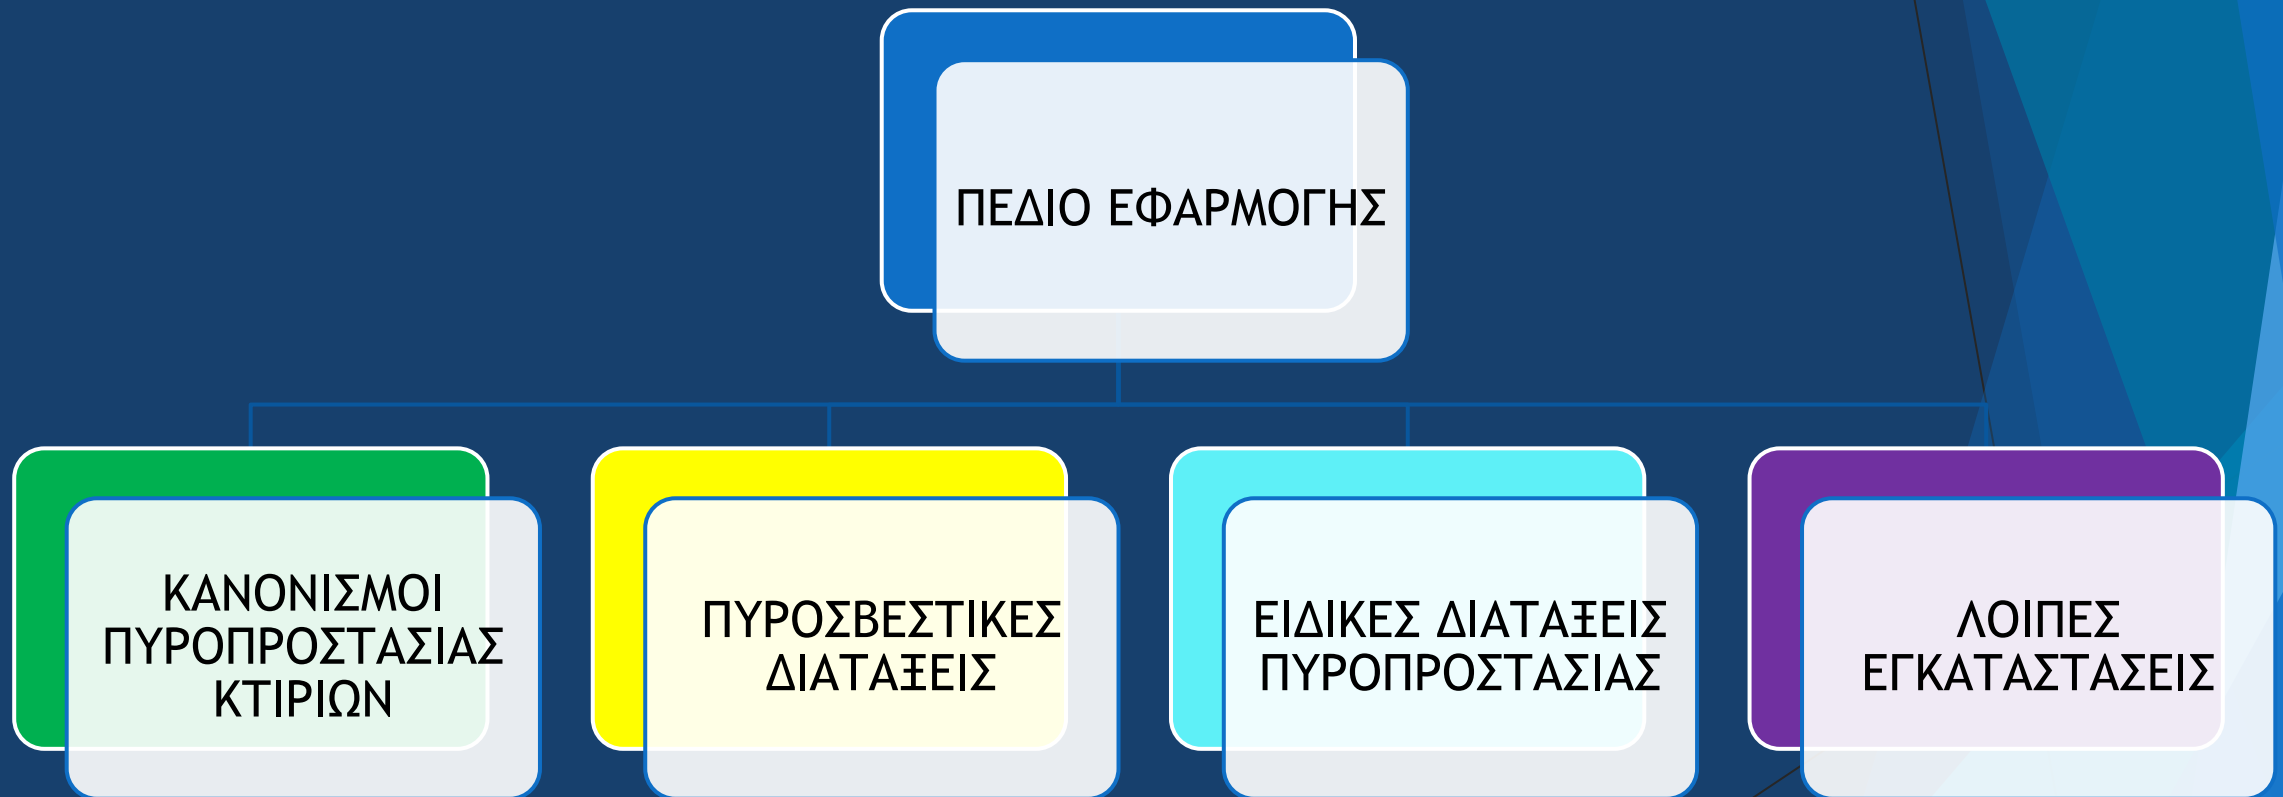


3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

1. Πεδίο Εφαρμογής

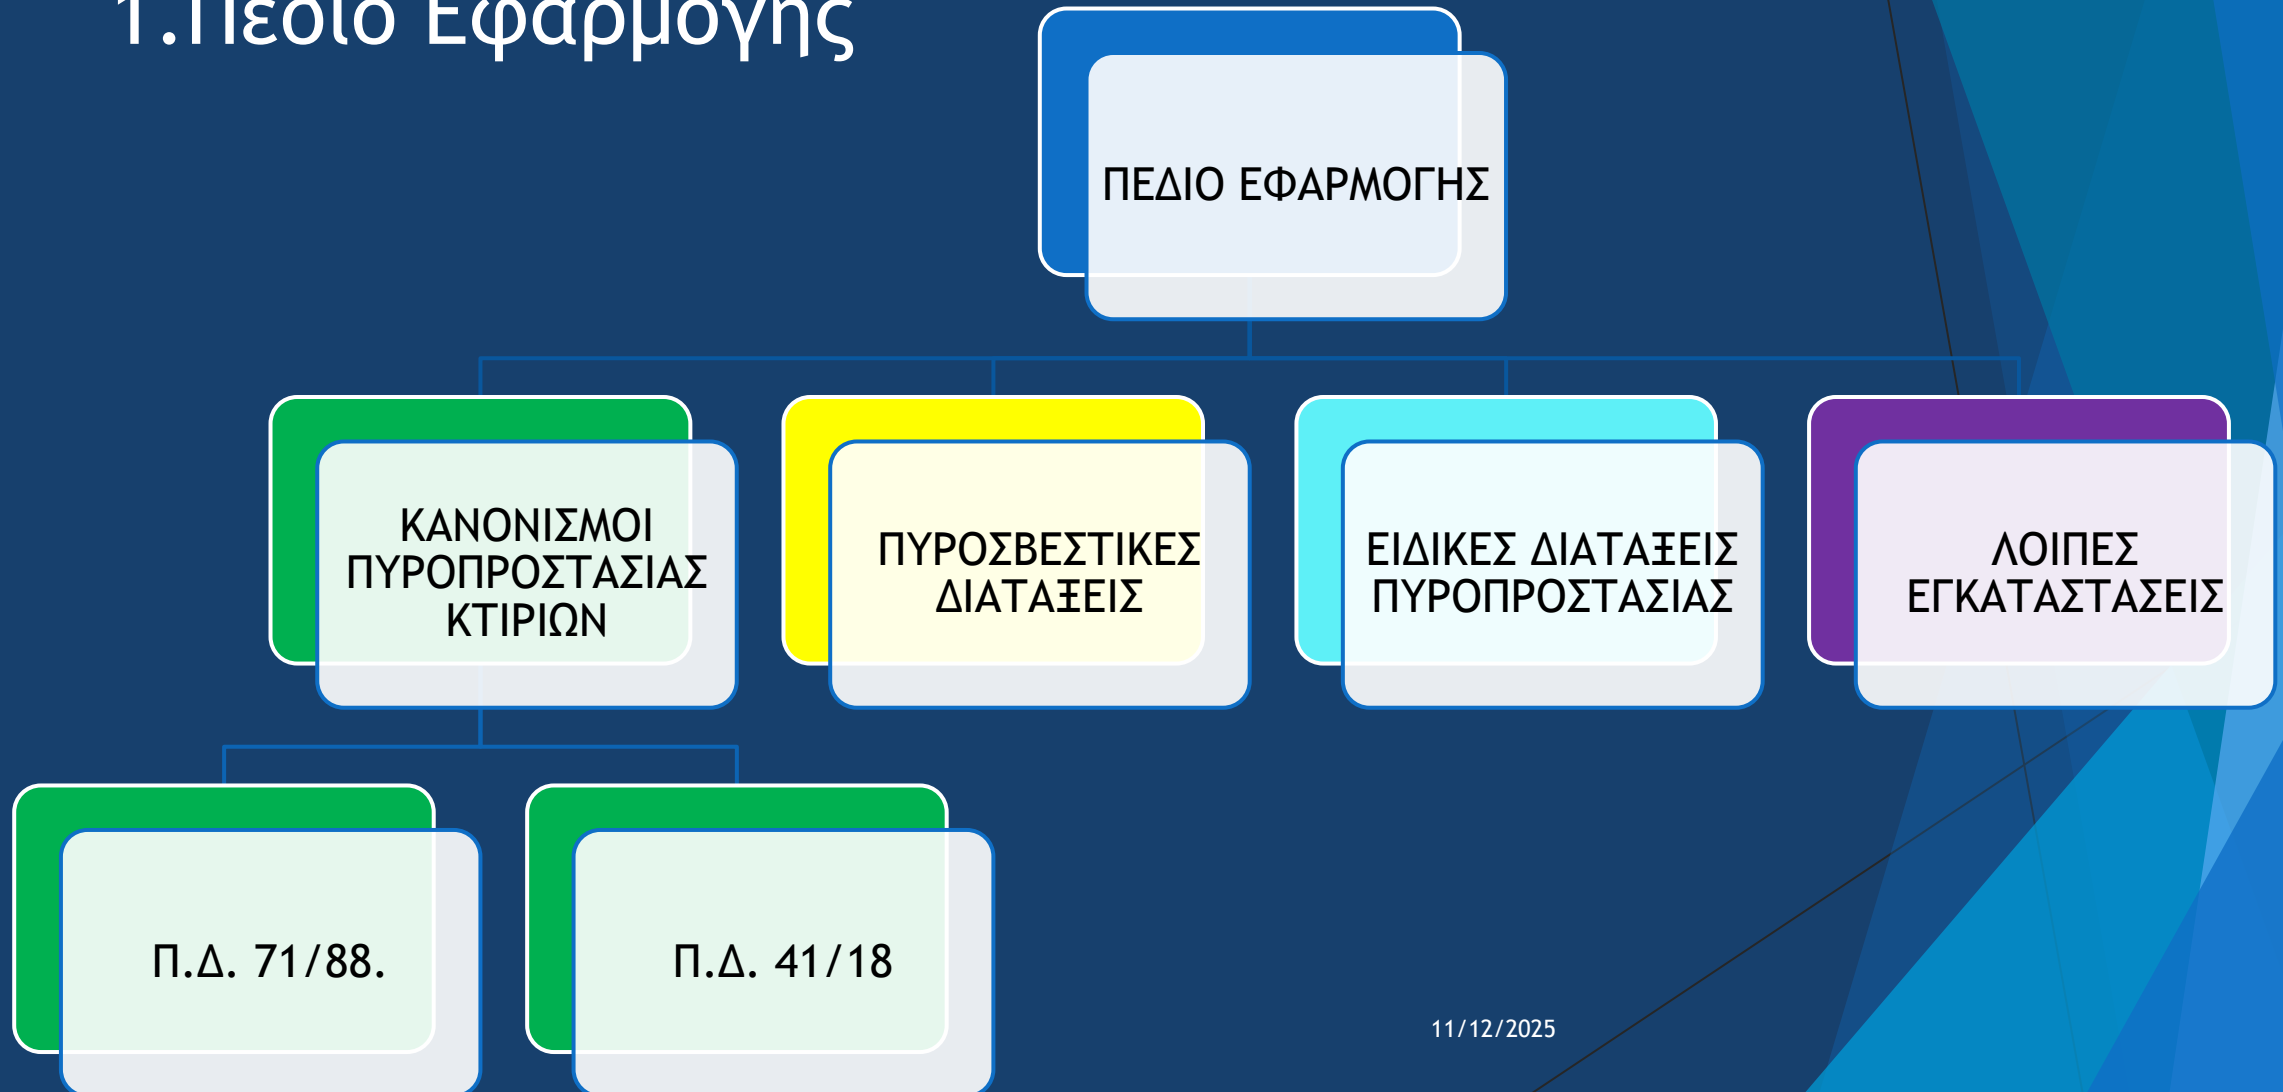

3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη


1. Πεδίο Εφαρμογής

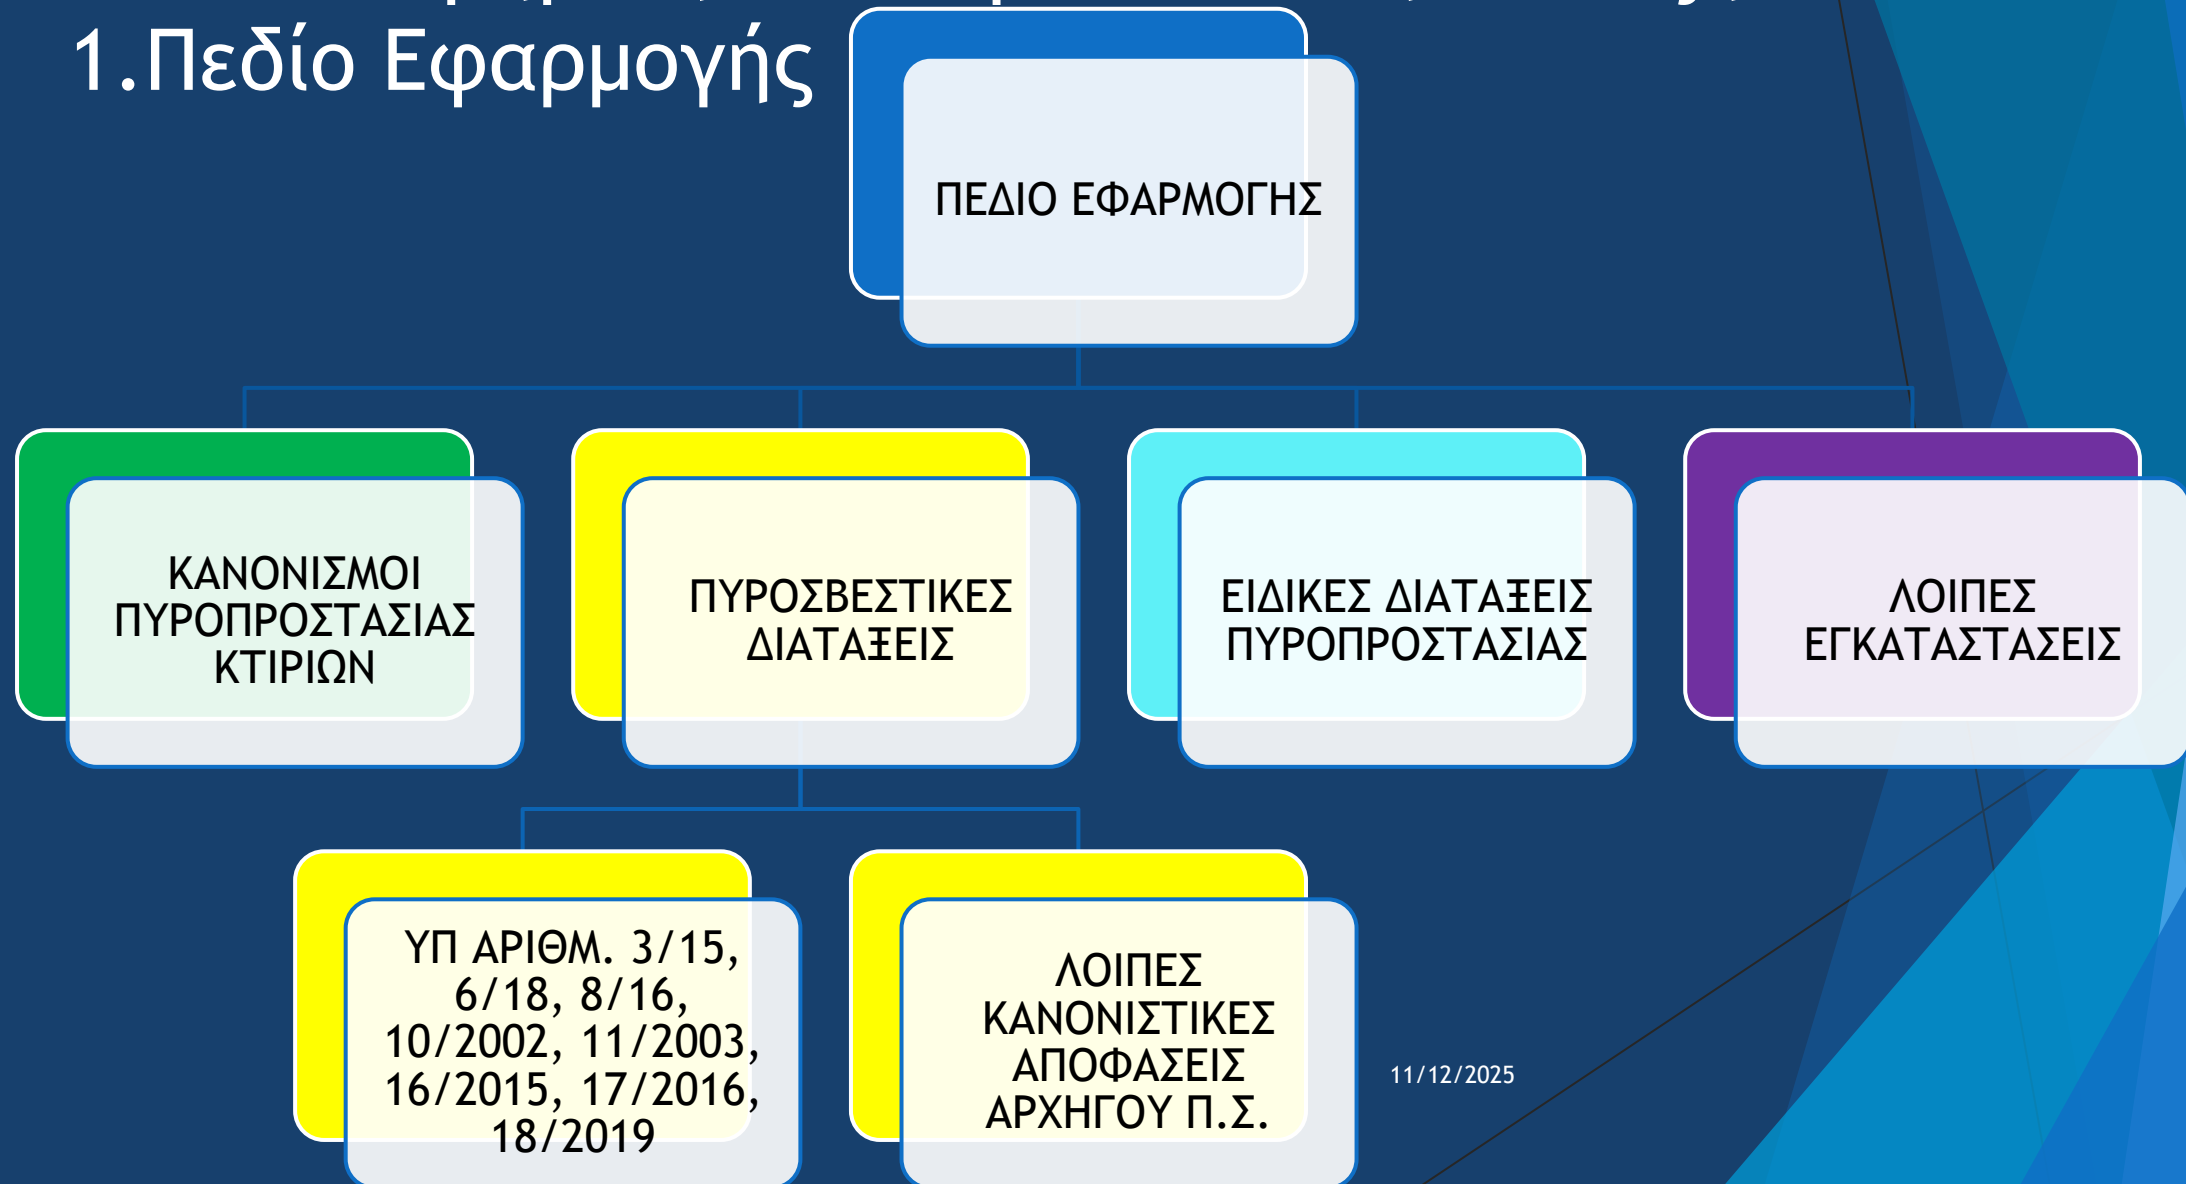

11/12/2025


3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

1. Πεδίο Εφαρμογής

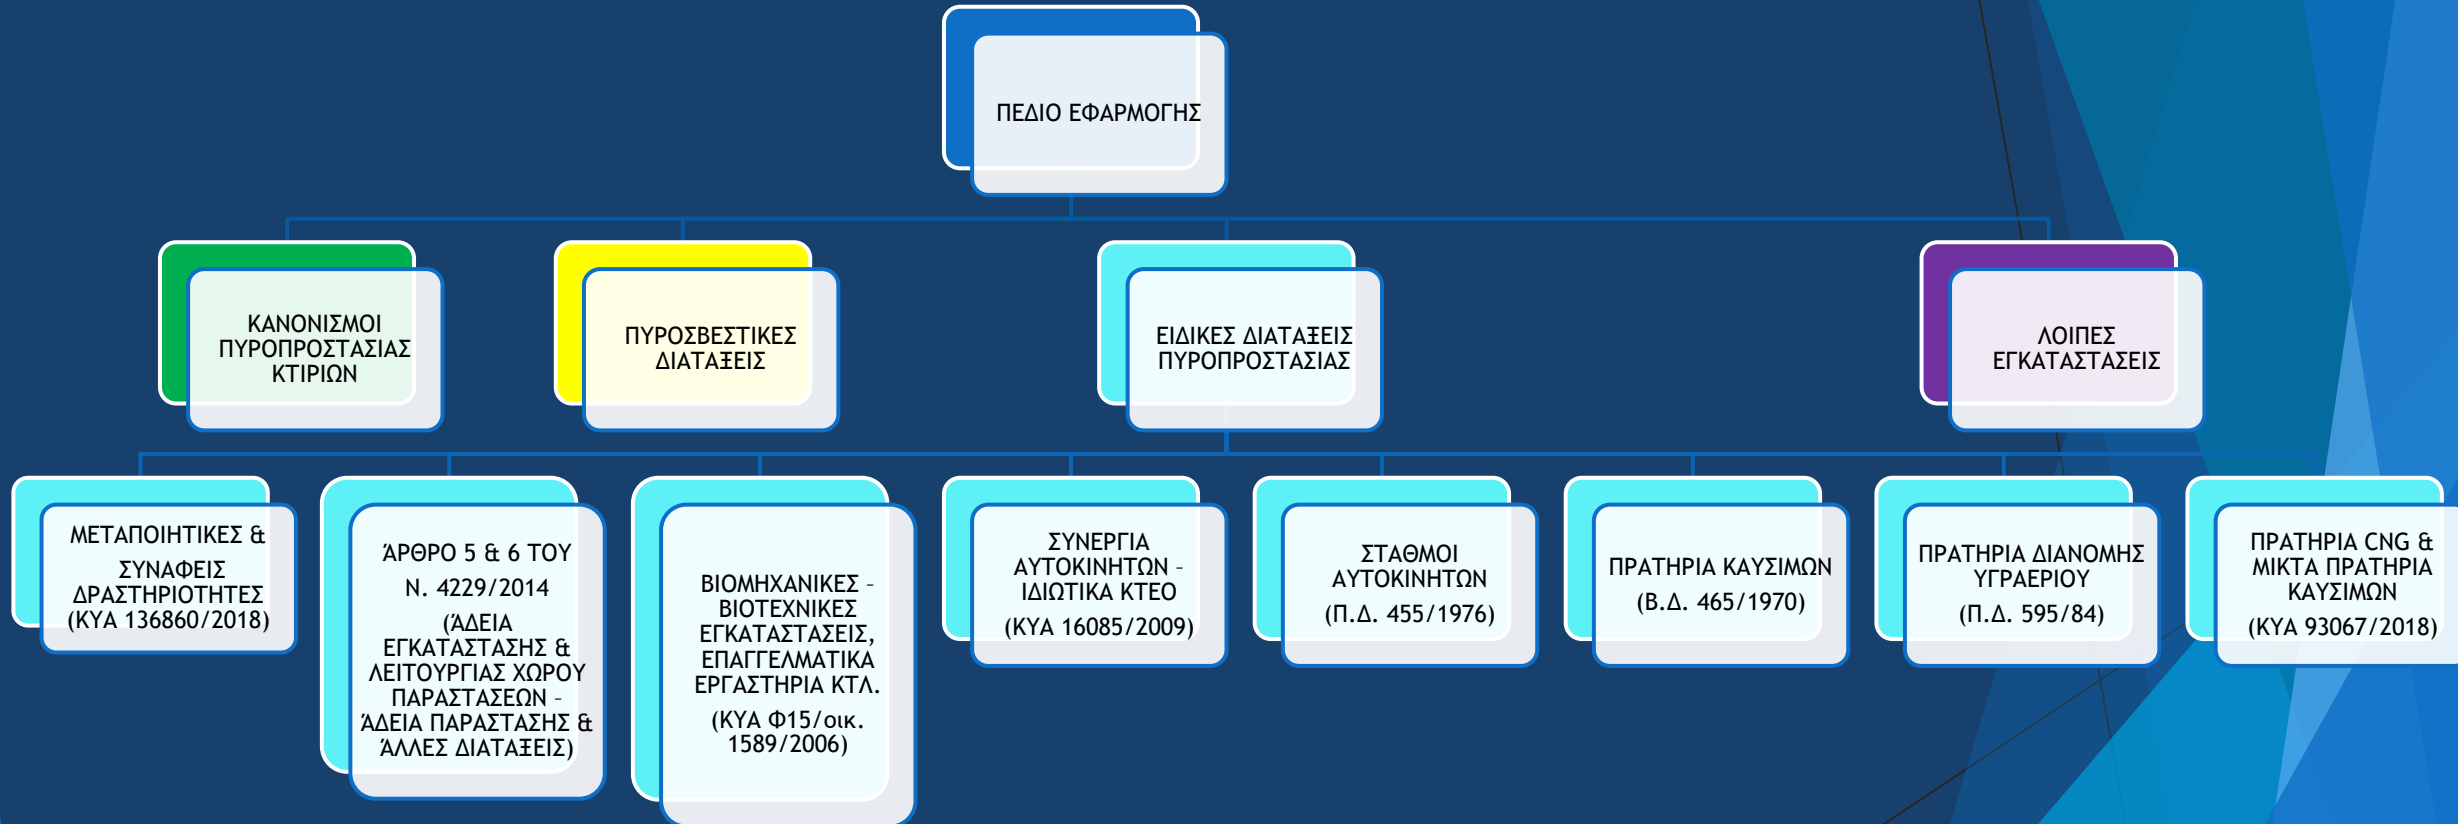


3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

1.Πεδίο Εφαρμογής

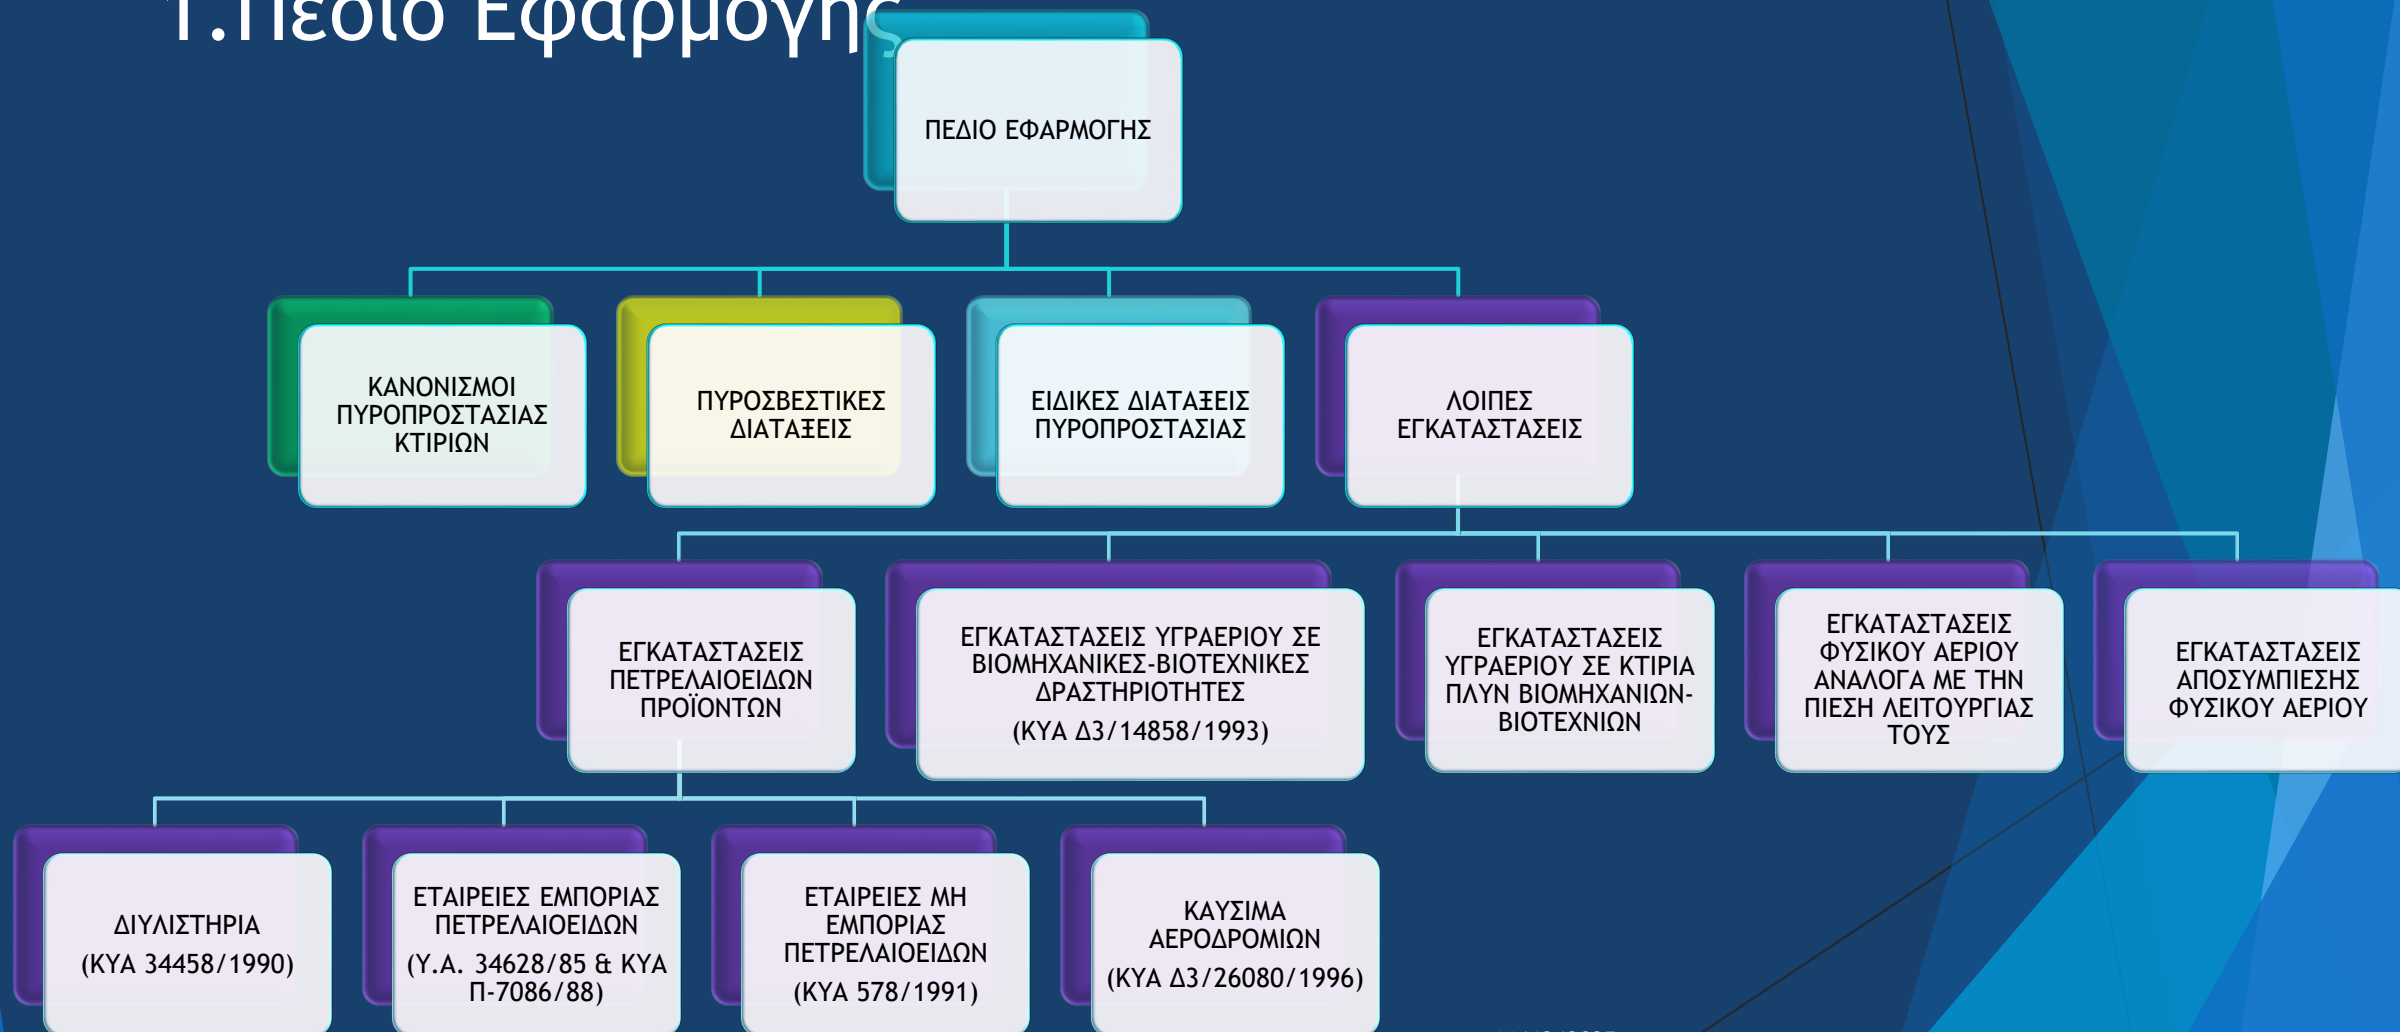

3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

1.Πεδίο Εφαρμογής

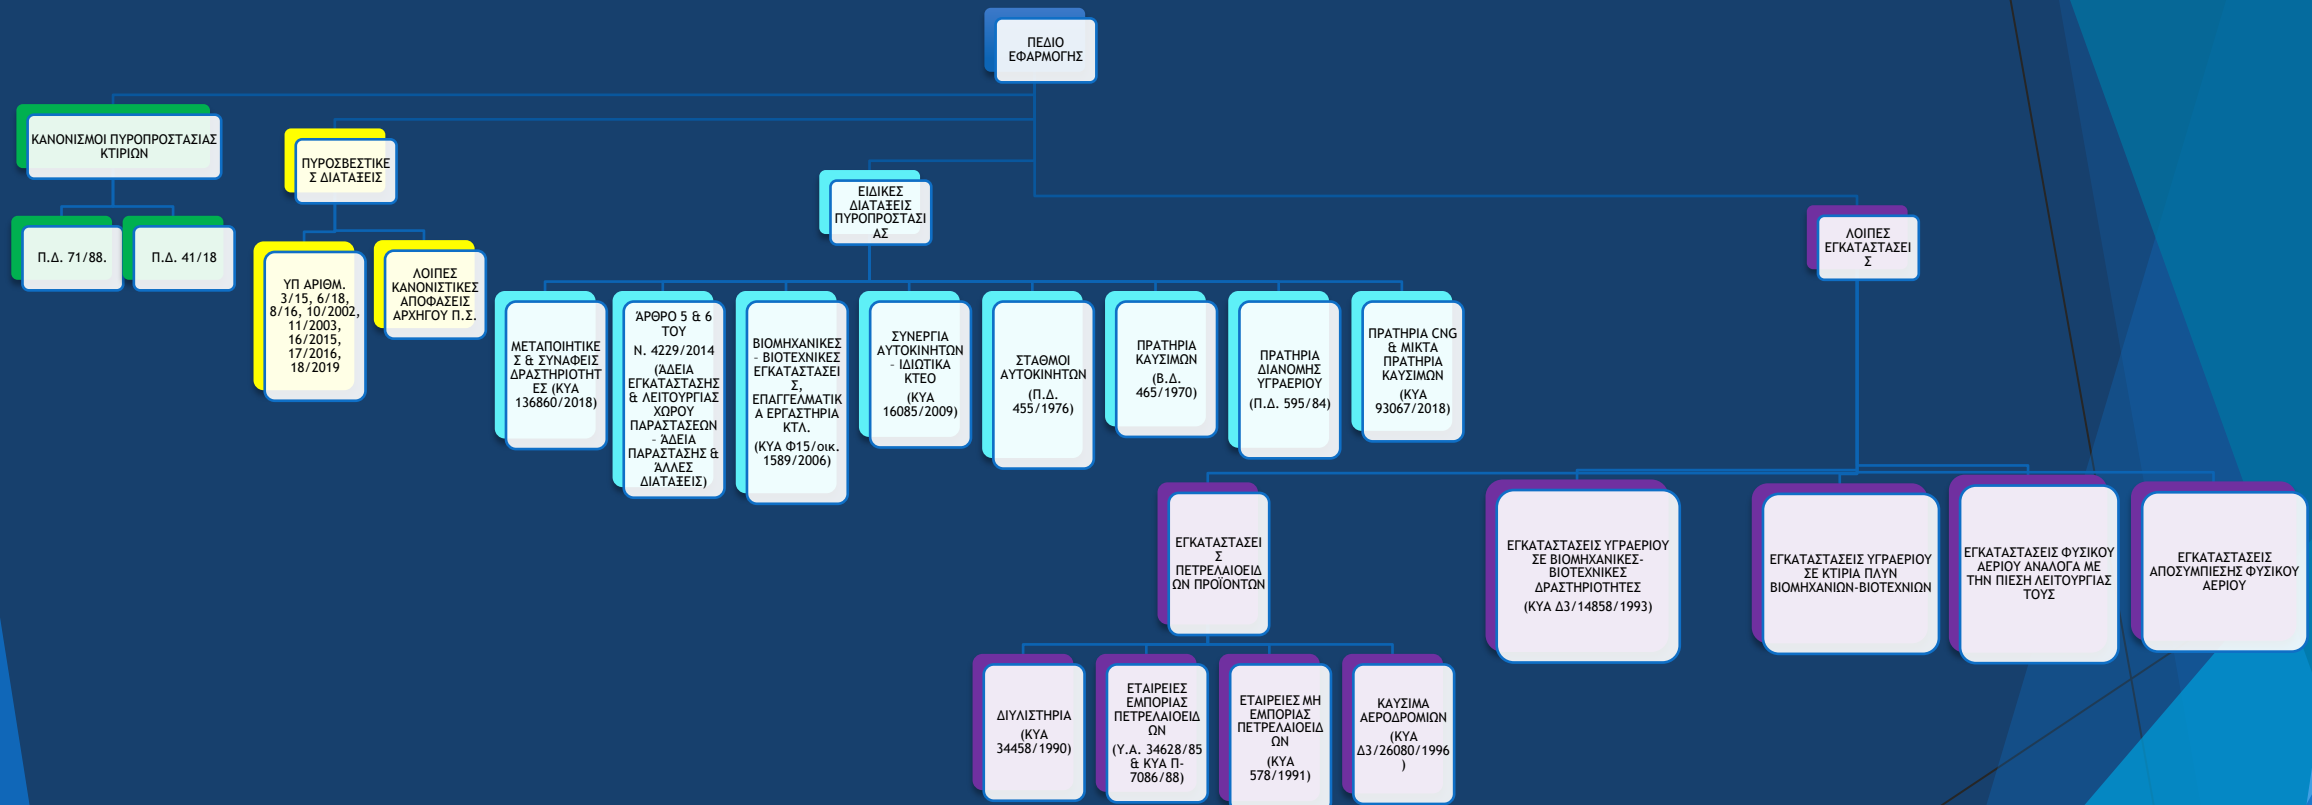

3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

2. Ορισμοί (Α)

- ▶ Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πυροπροστασία για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32), η οποία συντάσσεται με βάση τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (άρθρο 40 ν. 4495/2017).
- ▶ Μελέτη πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32)).

3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

2. Ορισμοί (B)

- ▶ Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας: Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
- ▶ Πιστοποιητικό πυροπροστασίας: Το πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

3. Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διάταξη

3. Έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Α)

Εγκρίνονται μελέτες (ενεργητικής) στις περιπτώσεις:

- ▶ Έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον αυτό απαιτείται (άρθρο 6 της παρούσας)
- ▶ Απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων
- ▶ Όπου λόγω αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων από αυτές.

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Σχόλια πάνω στη διαδικασία ελέγχου των προς έγκρισης μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας


Εφόσον κατά τη διαδικασία εξέτασης, ελέγχου της/των προς έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας:

- ▶ Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες **δεν** προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και αποστέλλουν τις διαπιστωμένες ελλείψεις – παρατηρήσεις, προκειμένου ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις.
- ▶ Στα κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας (Περίπτωση 1η του Παραρτήματος Α), η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας **διορθώνεται και υποβάλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό εκ νέου** στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» για την ενημέρωση/αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
- ▶ Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις **που κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης** του Παραρτήματος Α που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
- ▶ Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας, σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α, που δεν επιδρούν στην ενεργητική πυροπροστασία.

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (B)
- Ενημέρωση φακέλου

- ▶ Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίηση των κάτωθι εγγράφων:
 - ▶ Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ., η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
 - ▶ Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
 - ▶ Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.
 - ▶ Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

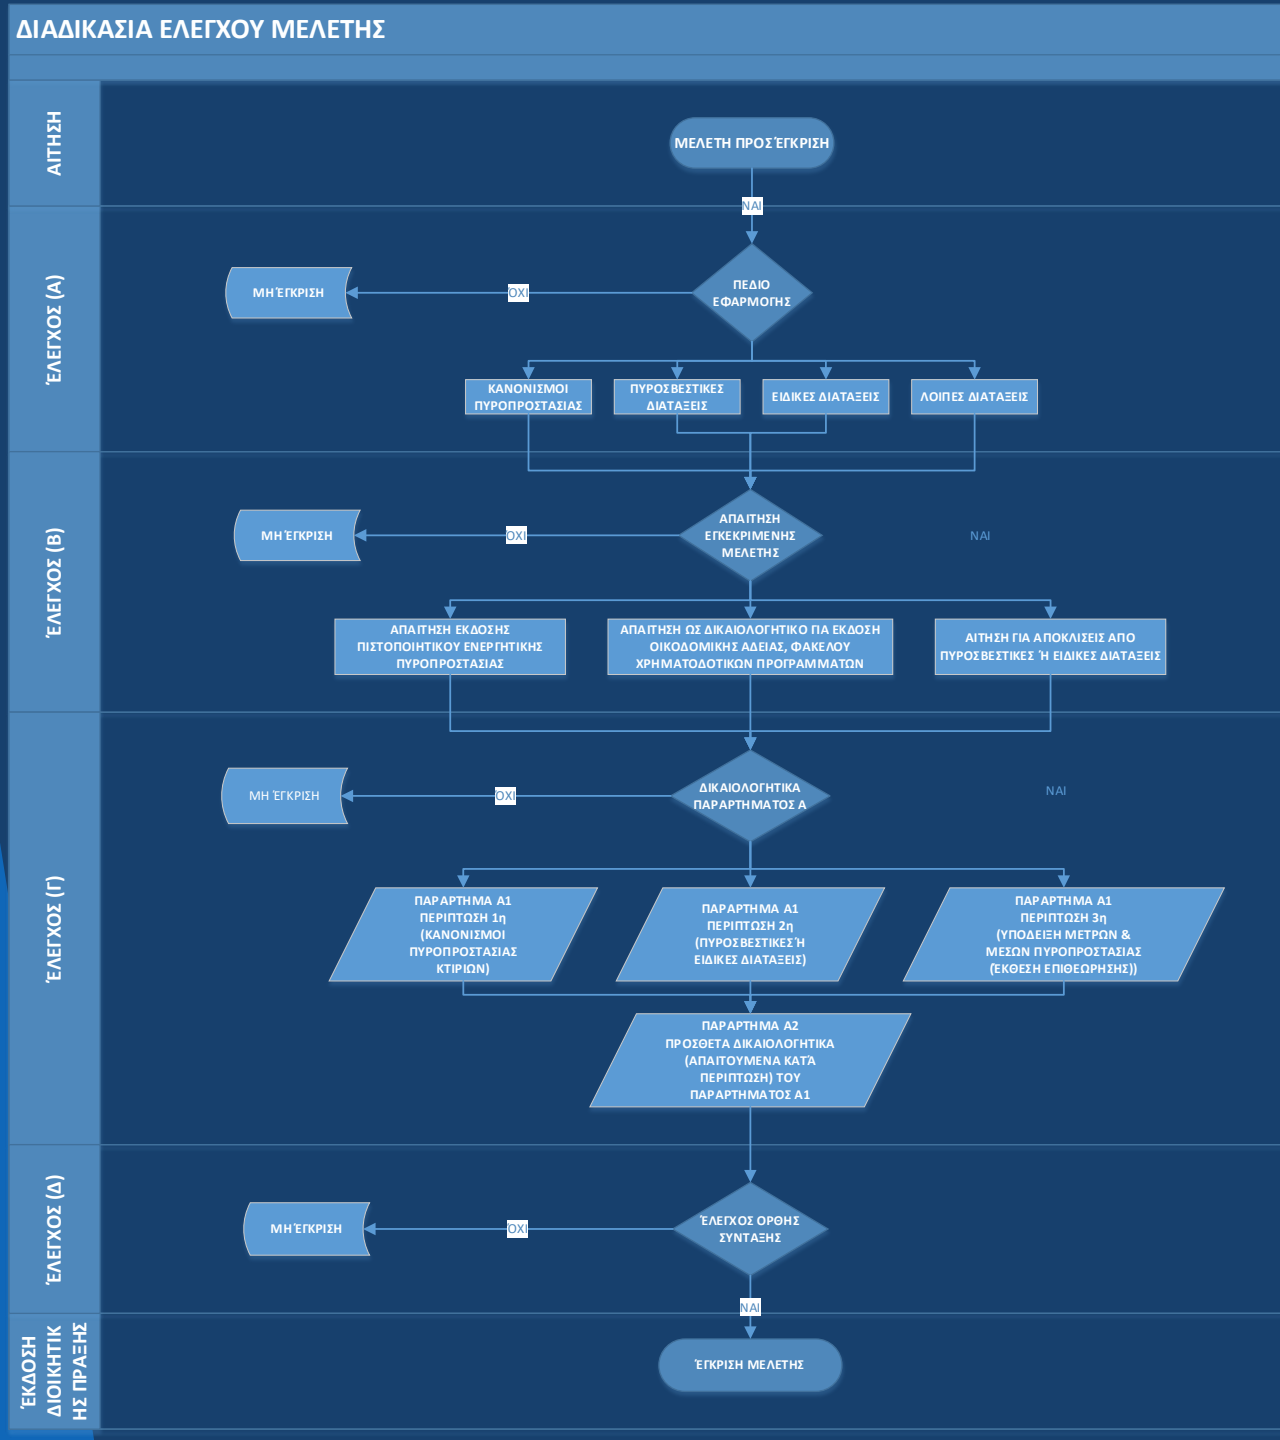

Η αναθεωρημενη 13^η
Πυροσβεστική Διαταξη
- Έγκριση μελετών
(ενεργητικής)
πυροπροστασίας (Γ)
- Διαδικασία ελέγχου

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Αρχαιοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Α)

Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας αρχειοθετούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:

- ▶ Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες, κλπ.),
- ▶ Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας, και απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαλλάσσονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως υπαίθριες αποθήκες, υπαίθρια καταστήματα, κλπ.).
- ▶ Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας:
 - ▶ «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου Β (>2500τ.μ – θ.π.>200 άτομα)
 - ▶ «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου Β (1000τ.μ -2500 τ.μ - υψηλού βαθμού κινδύνου <=750 τ.μ)
 - ▶ «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου Β (Εκπαιδευτήρια ΑΜΕΑ-Νηπιαγωγεία->=4 ορόφους – πολυόροφα>1500 τ.μ)
 - ▶ «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου Β (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Αρχαιοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (B)
- Ενημέρωση φακέλου

- ▶ Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
 - ▶ Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ., η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
 - ▶ Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
 - ▶ Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.
 - ▶ Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη -Υπόδειξη Μέτρων Πυροπροστασίας

- ▶ Εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων ή πυροσβεστικές διατάξεις ή ειδικές διατάξεις όπως:
 - ▶ Υφιστάμενα Κτίρια Σωφρονισμού,
 - ▶ Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών ,
 - ▶ Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια
- Ύστερα από αίτηση και υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και της διαδικασίας της 3^{ης} Περίπτωσης του Παραρτήματος Α της παρούσας Συντάσσεται μετά από αυτοψία λαμβάνοντας υπόψη για την επιλογή των μέτρων και μέσων το είδος κατασκευής, τους ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιάς, τις δυνατότητες διαφυγής κά με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια του κοινού. (ελάχιστα προληπτικά παρ.7.4 άρθ.7 κεφ Α του π.δ 41/2018)

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας (Α)

- Γενικά

Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:

- ▶ Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης – εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27) και
- ▶ Στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας:
 - ▶ «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου C (> 23μ)
 - ▶ «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου C (>2500τμ-υπόγεια με θπ>150 άτομα- καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου >750τμ)
 - ▶ «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου C (>23μ- υπόγεια με θπ>150 άτομα)
 - ▶ «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου C (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ)

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας (B)
- Χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας

- ▶ Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
- ▶ Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας (Γ)
- Με διενέργεια αυτοψίας

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:

- ▶ Στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.4 του άρθρου 1 της παρούσας (Λοιπές εγκαταστάσεις), όπου το πιστοποιητικό πυροπροστασίας προβλέπεται από κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης, και αποτελούν κύρια δραστηριότητα και όχι δευτερεύουσα / βοηθητική δραστηριότητα άλλης κύριας χρήσης (π.χ. εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου κλπ. εγκαταστάσεις σε χώρους κύριας χρήσης, όπως συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κλπ.)
- ▶ Στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, στις οποίες είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, μετά από διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- ▶ Στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας του άρθρου 10 της παρούσας.

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας (Δ)
- Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπραστίας


- ▶ Η ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων που εμπίπτουν αντίστοιχα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 2ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
- ▶ Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής υποχρεούται στην υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανανέωση του πιστοποιητικού, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του.

Η αναθεωρημένη 13^η Πυροσβεστική Διαταξη

- Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας (Ε)
- Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να εκδίδει **άπαξ** προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση του φορέα, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που:

- ▶ Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για την εγκατάσταση Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου ή Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης.
- ▶ Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας και για τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
- ▶ Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για τα στοιχεία δομικής πυροπροστασίας.

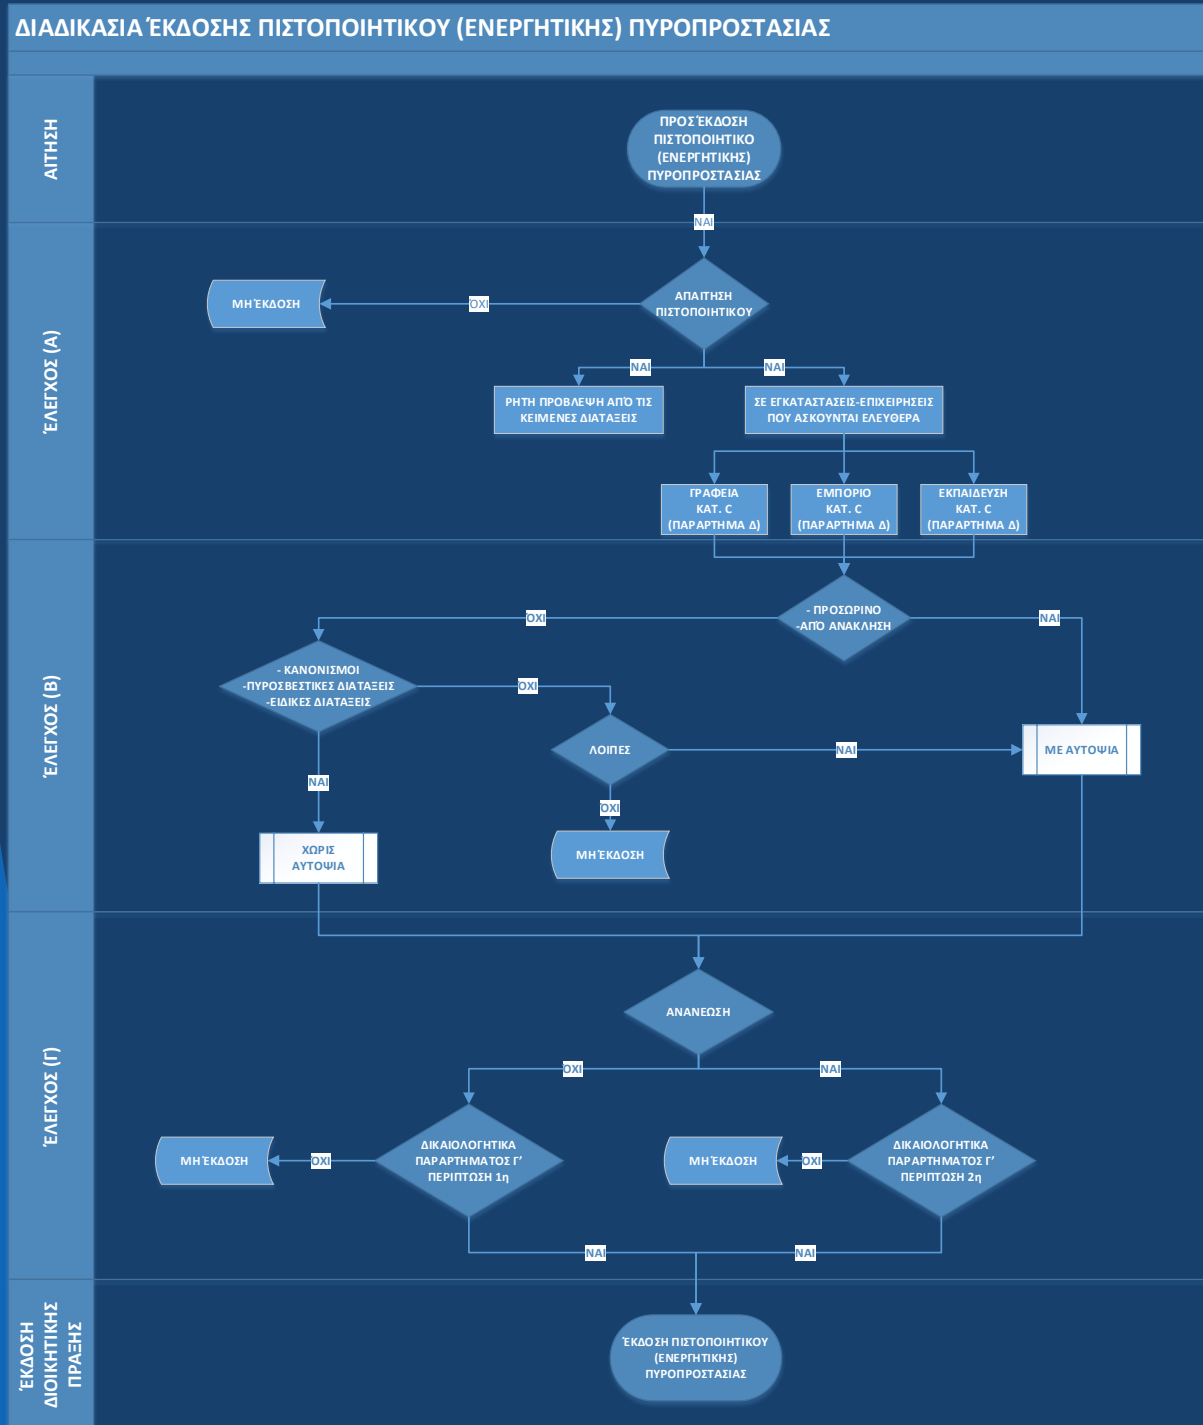

Η αναθεωρημενη 13^η
Πυροσβεστική Διαταξη
- Πιστοποιητικό
(Ενεργητικής)
Πυροπροστασίας (ΣΤ)
- Διαδικασία ελέγχου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

11/12/2025